


이 도면은 신우공조(주)의 지적 재산이므로 사전 허가 없이 유포하거나 복사할 수 없습니다.

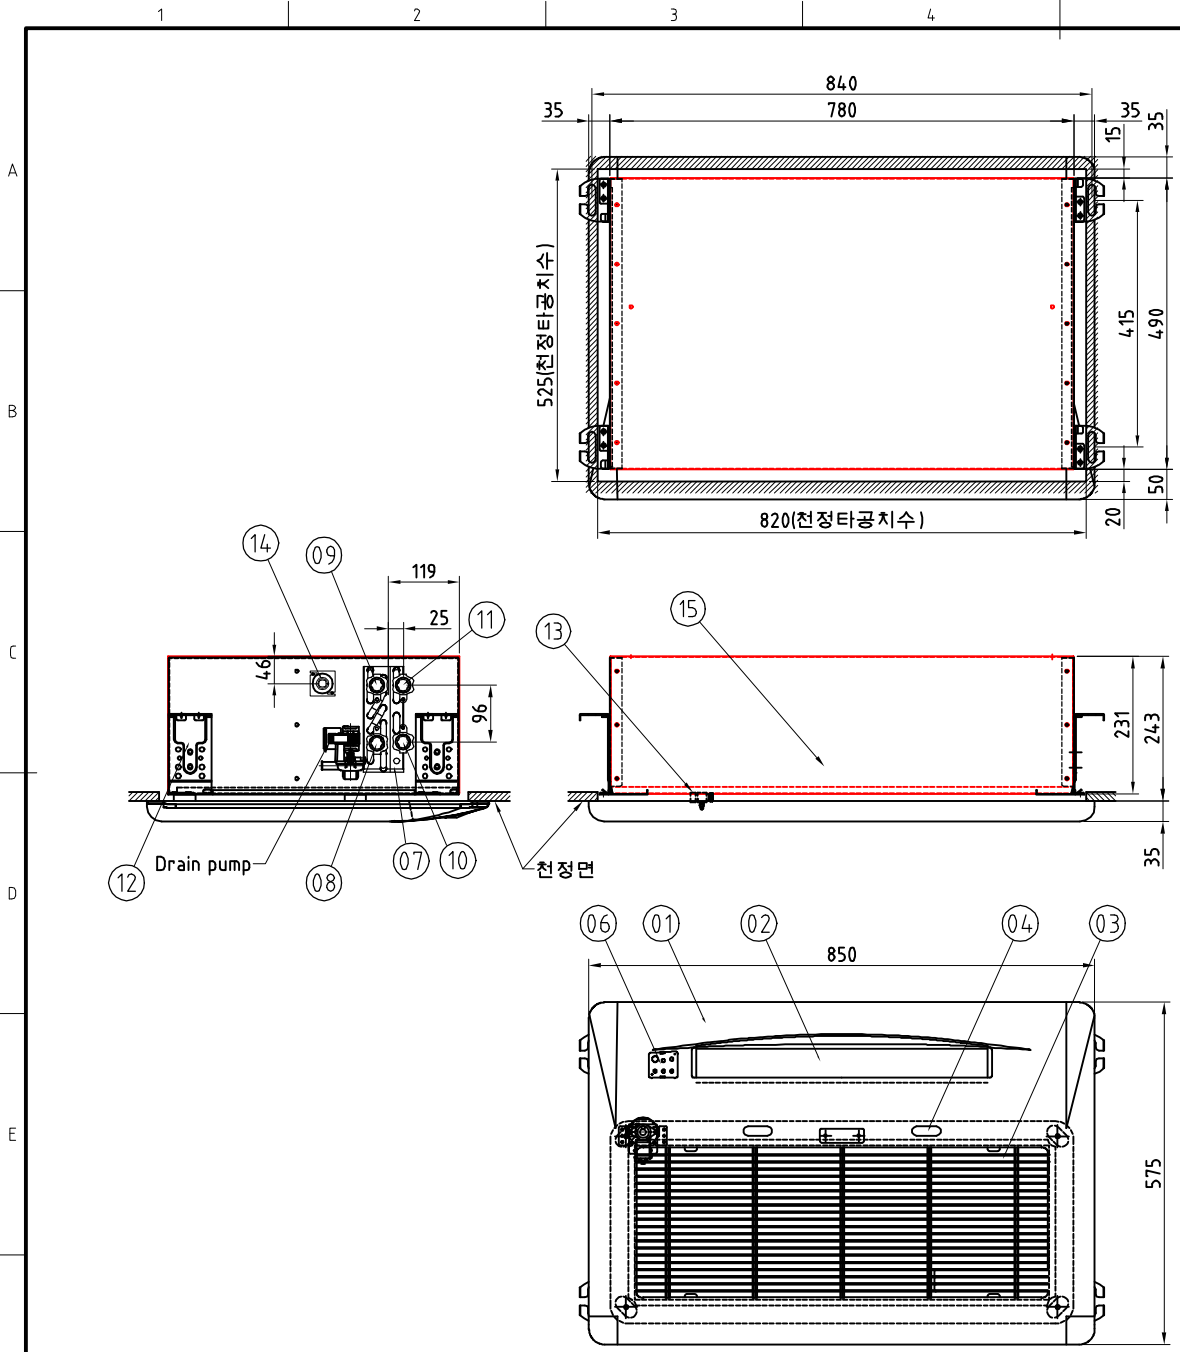

RevNo	Description	Mat'l	Q'ty	Remarks
01	INTERIOR GRILLE ASS'Y	HIPS	1	-
02	BLADE	ABS GF20%	1	-
03	SUCTION GRILLE	HIPS	1	-
04	LOCKING BUTTON	HIPS	2	-
05	SUPPLY DEPARMENT	-	2	-
06	REMOCON RECEPTION DEPARMENT	-	1	-
07	WATER COIL	Cu/Al	2	OD3/8" x 0.35ft
08	COOL WATER IN-LET	BS	1	PF 3/4" (20A)
09	COOL WATER OUT-LET	BS	1	PF 3/4" (20A)
10	HOT WATER IN-LET	BS	1	PF 3/4" (20A)
11	HOT WATER OUT-LET	BS	1	PF 3/4" (20A)
12	HANGER	G.I.1.6t	4	-
13	AIR VENT	BS	1	-
14	DRAIN	G.I.0.8t	1 set	φ16
15	ION CLUSTER	-	1 set	220V 60Hz

- NOTE:
- AIR VENT는 RETURN GRILL 내부에 있음.
 - CONTROL PCB는 RETURN GRILL 내부에 있음.
 - 보온 : STYROFORM (난연성)
 - 자동밸브는 OPTION 사양임.
 - 설치공사 후 AIR FILTER는 완전히 청소 후 운전하시고, 월 1회 이상 청소해 줄것.
 - DRAIN PUMP의 양정 높이는 제품드레인 출구로부터 600mm 임.
 - 제품조작은 무선리모컨이 표준이며, 유선리모컨은 OPTION 임.
 - 제품본체와 그림판넬은 개별 BOX에 포장되어 공급됨.
 - HANGER LODER와 방진스프링은 당사공급에서 제외됨.
 - 배관용 FLEXIBLE TUBE ASS'Y는 본체와 같이 포장되어 납품됨. (500mm 2개)

설치시 주의사항

- 유니트는 필히 수평을 유지하여 주십시오
- 점검 및 보수를 할 수 있는 공간을 확보하여 주십시오
- 배관측 방향에 점검구를 설치하십시오 (400mm X 400mm)

General Tolerances	
0 ~ 50	±0.1
50 ~ 400	±0.2
400 ~ 1000	±0.3
1000 ~ 3000	±0.5



± 1.5'

RevNo	Description	Date	Signature

Designed by	Checked by	Approved by	Scale:	Name of Drawing :
-	-	-	N/S	1방향 천장카세트형 2Coil
-	-	-	Unit	Project Title :
-	-	-	m/m	제품 외형도
SHINWOO 신우공조(주) SHINWOO AIR CONDITIONING CO.,LTD.				Drawing No. :
				File directory :